


Lifta piebūves jumta plāns

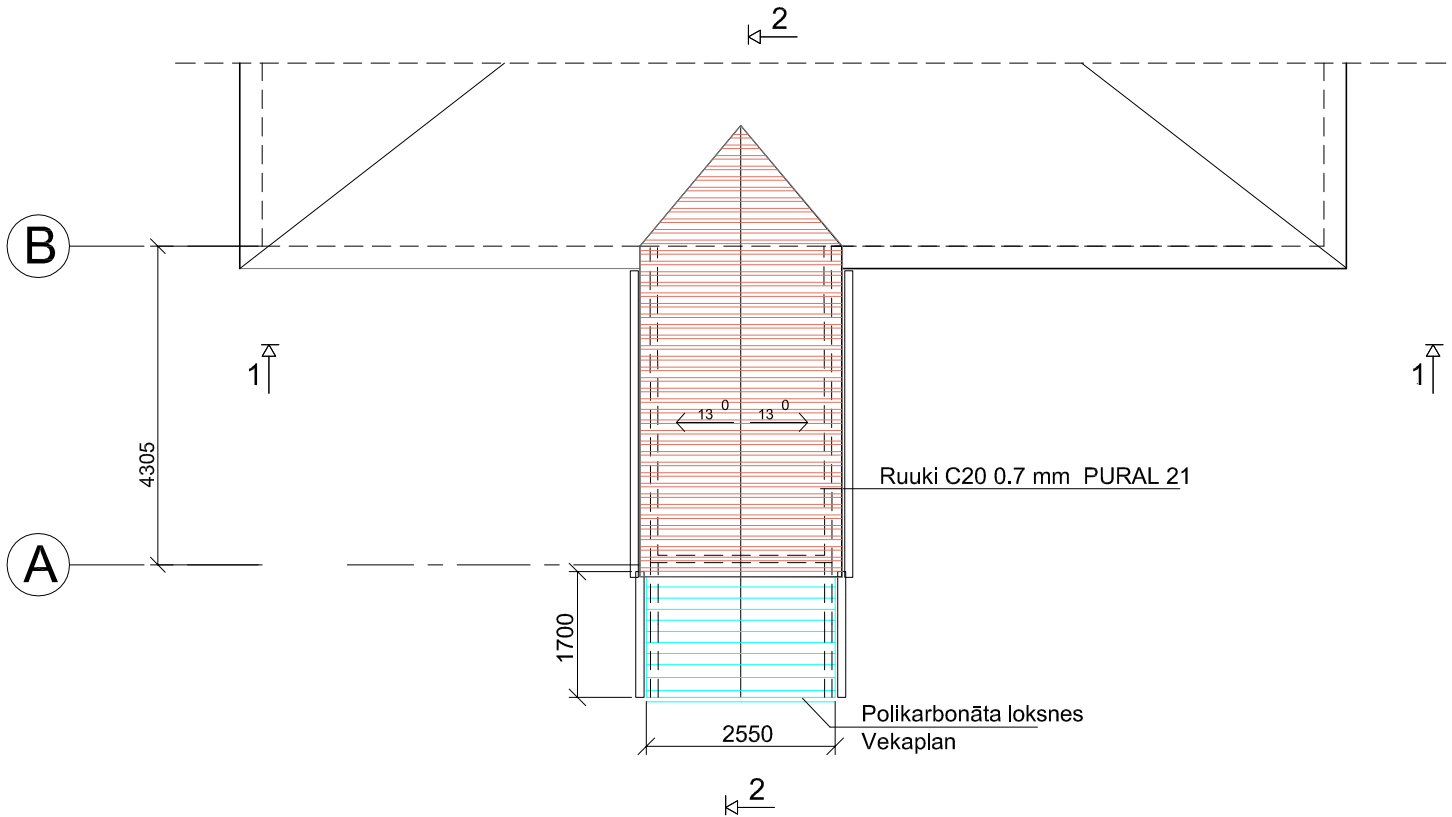

Norādījumi

1. Lifta (Schindler 3300 Nr. Rix 11211692) uzstādīšanai paredzēts izbūvēt šahtu pie ēkas pagalma puses fasādes.
2. Lai izbūvētu lifta šahtas piebūvi, jāveic esošo metāla arējo kāpņu demontāža.
3. Liftam paredzētas divas pieturas- 1. stāvā ar durvīm uz priekštelpu un 2. stāvā uz priekštelpu.
4. Priekštelpai pirmā stāva līmenī pirms lifta paredzētas slēdzamas durvis ar koda atslēgu un polikarbonāta jumtiņš..
5. Šahtas no 20 cm fibro keramzītblokiem- skatīt BK daļā.
6. Visi izmēri precizējami atbilstoši lifta piegādātāja montāžas instrukcijām un prasībām.
7. Maksimāli pieļaujamā tolerance šahtas dimensijām un vertikālai precizit'tei ir +/- 25 mm
8. Pēc vadsliežu , buferu u.tml. iebūves bedrei jābūt necaurlaidīgai pret ūdens uzsūkšanos.
9. Šahtas ventilācijas atveri 1% no šahtas horizontālā šķērsstieņa izbūvēt šahtas augšējā daļā.
10. Vadības skapis (LDU) jānivieto tādā zonā kur temperatūra > +5* UN < +40*
11. Ejā jāparedz 200 Luksu stiprs apgaismojuma vadības skapja priekšpusē.
12. No 2. stāva lifta priekštelpas paredzētas evakuācijas durvis uz ārējām metāla evakuācijas kāpnēm..

				Pasūtītājs Dundagas novada dome		M 1:100	
Projekta vad.	K.Jēkabsons		01.2013.	Lifta šahtas piebūve pie Dundagas Aprūpes centra fasādes	Stad.	Lapa	lapas
Izstrādāja	K.Jēkabsons				TP	AR 3	
				Griezums 2-2	Arh. sert. 10-0916		
				Lifta šahtas piebūves jumta plāns			